


pH処理装置 10 m³/h【希硫酸】

置くだけ / 簡単 / 使いやすい

詳しくは
こちら

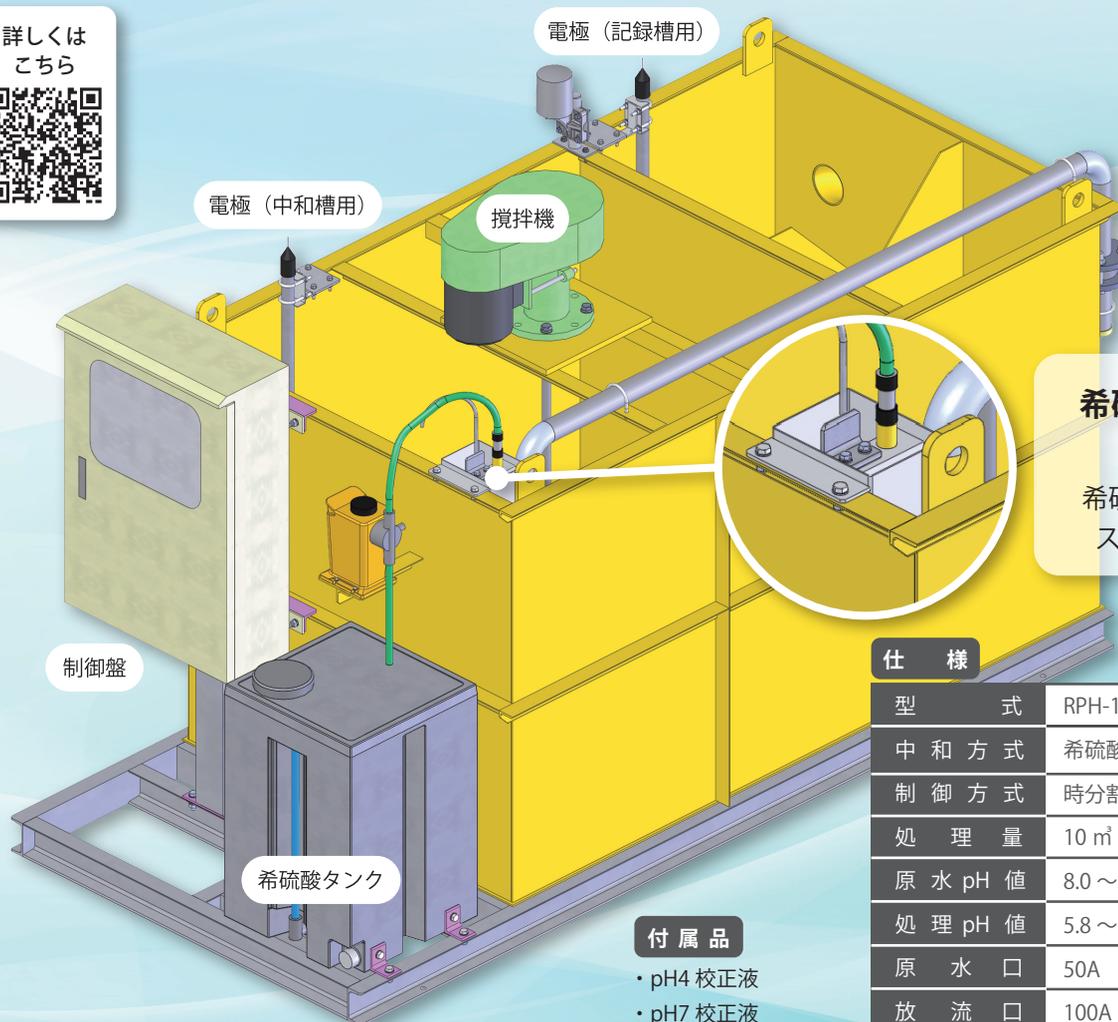

自動処理

操作が
簡単

希硫酸投入口の腐食防止

鉄製タンクへの
希硫酸の跳ね返りを防ぐため
ステンレスのカバーを装備

制御盤

希硫酸タンク

電極（記録槽用）

電極（中和槽用）

攪拌機

仕様

型 式	RPH-10R01
中 和 方 式	希硫酸中和方式
制 御 方 式	時分割比例制御
処 理 量	10 m ³ /h
原 水 pH 値	8.0 ~ 12.0
処 理 pH 値	5.8 ~ 8.6
原 水 口	50A S カラーリング
放 流 口	100A S カラーリング
電 源	三相 200V (50/60Hz) / 220V (60Hz)
出 力	攪拌機 : 0.75kW 原水ポンプ : 1.5kW※非付属品
寸 法	1300 (W) × 3111 (d) × 1669 (h)
乾 燥 質 量	約 900kg
希硫酸タンク	100L

付属品

- ・ pH4 校正液
- ・ pH7 校正液
- ・ KCL 溶液

非付属品

- ・ 1 次側電源ケーブル
- ・ 原水槽
- ・ 原水ポンプ (1.5kW)
- ・ フロートスイッチ
- ・ 希硫酸

※原水ポンプ用電源、原水ポンプ水位制御装置は制御盤に内臓されています。
※処理能力は原水水质により変化します

安定した処理

コンパクトな
ユニット

この印刷物の内容は予告なく変更することがあります

安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

<取扱店>

株式会社 桜川ポンプ製作所

<https://www.sakuragawa.co.jp/>



札幌	TEL 011-803-1030	高松	TEL 087-847-3611
仙台	TEL 022-782-6761	福岡	TEL 092-582-5025
東京	TEL 03-5679-0860	鹿児島	TEL 099-268-7707
福井	TEL 0776-82-7901	沖縄	TEL 098-871-4371
名古屋	TEL 0566-80-9800	ブラッシュビット 事業部	TEL 0776-82-7864
大阪	TEL 072-645-5255	海外事業課	TEL 03-5679-0863
広島	TEL 0829-37-0051	福井工場	TEL 0776-82-7862